

1) DC First UPS:


在市电正常时，系统由市电供电，当市电异常时，系统由蓄电池供电。

1. 在市电正常时，系统由市电供电。

2. 在市电异常时，系统由蓄电池供电。

3. 在市电正常时，系统由市电供电，当市电异常时，系统由蓄电池供电。

在市电正常时，系统由市电供电。

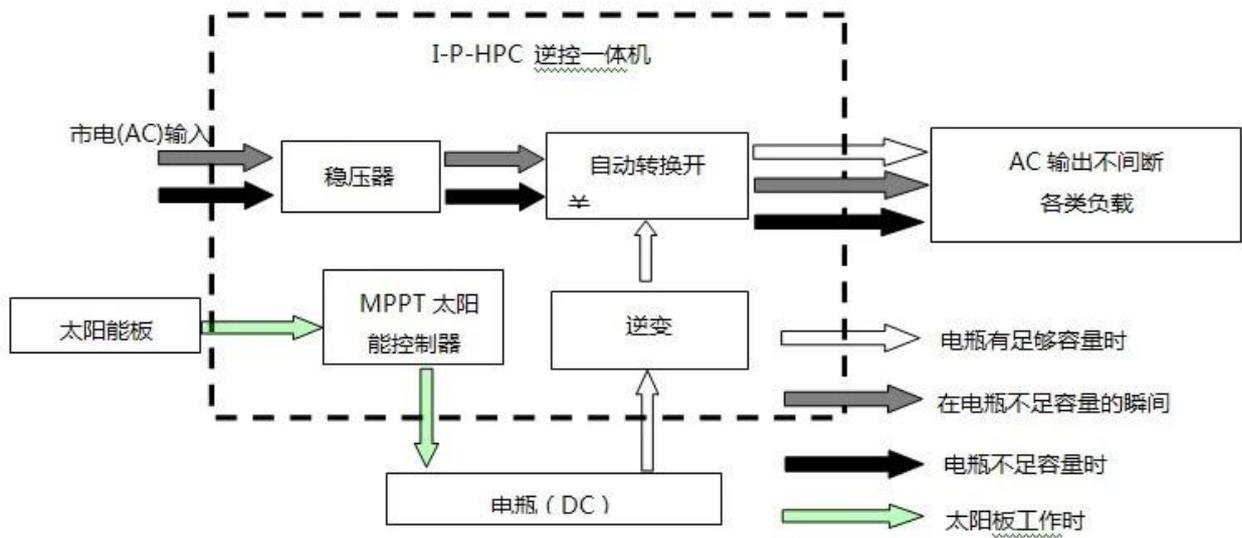

□□□□□□

I-P-HPC-Series System



I-P-HPC-Series Inverter+MPPT Solar Controller

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□2014□5□15□□1□□□