



# I-P-SP-Series System

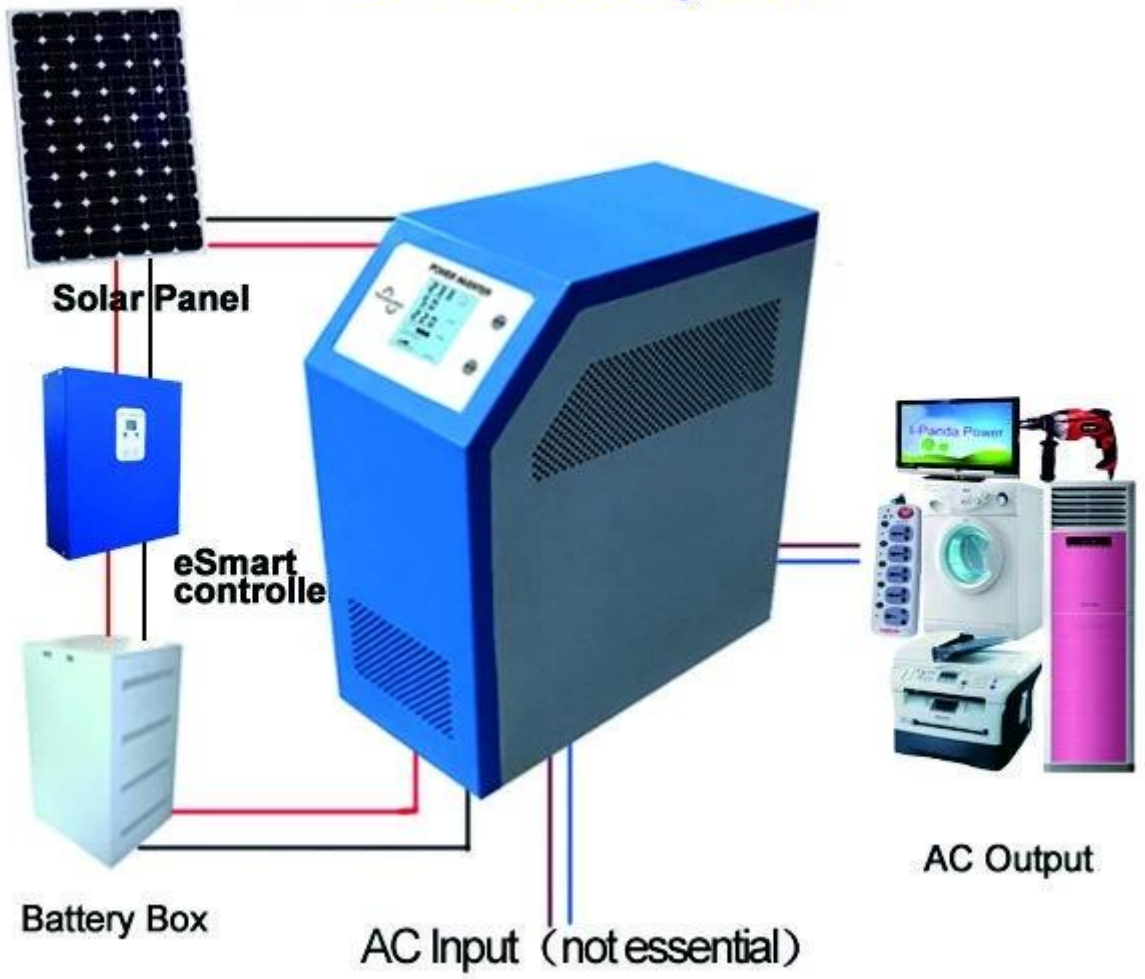

# I-P-SP-Series System

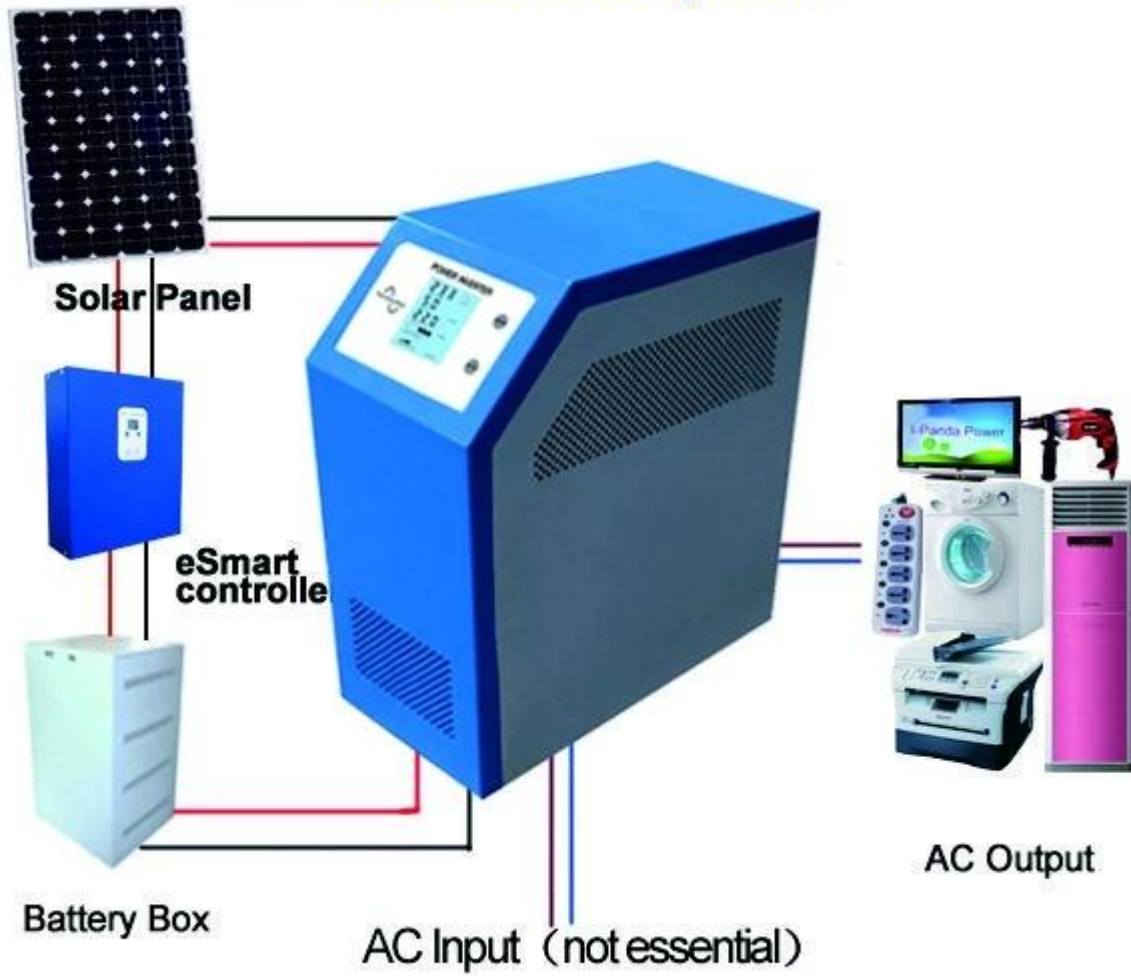

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□1.□□□□□□UPS□□□□□

2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3.□□□□□□□□□□&□038;□□□□□□□□□□

□□

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2. CPU□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. LCD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5. 請提供詳細的技術規格書，包括但不限於產品尺寸、重量、材料、顏色、包裝、運輸、儲存、使用、維護、保養、安全、環保、RoHS、CE、EMC、LVD、RoHS 等相關資訊。

6. 請提供詳細的技術規格書，包括但不限於產品尺寸、重量、材料、顏色、包裝、運輸、儲存、使用、維護、保養、安全、環保、RoHS、CE、EMC、LVD、RoHS 等相關資訊。

7. 請提供詳細的技術規格書，包括但不限於產品尺寸、重量、材料、顏色、包裝、運輸、儲存、使用、維護、保養、安全、環保、RoHS、CE、EMC、LVD、RoHS 等相關資訊。

8. 請提供詳細的技術規格書，包括但不限於產品尺寸、重量、材料、顏色、包裝、運輸、儲存、使用、維護、保養、安全、環保、RoHS、CE、EMC、LVD、RoHS 等相關資訊。

9. CE / EMC / LVD / RoHS 認證

10. 請提供詳細的技術規格書，包括但不限於產品尺寸、重量、材料、顏色、包裝、運輸、儲存、使用、維護、保養、安全、環保、RoHS、CE、EMC、LVD、RoHS 等相關資訊。

請提供

額定容量		30KVA
額定功率		20000W
額定功率		40000W
額定電壓 DC		192V
額定尺寸 WxDxH mm		420 * 280 * 625
額定尺寸 WxDxH mm		440 * 300 * 645
額定電壓		125
額定電壓		135
額定電壓		
額定電壓	1	額定電壓
額定電壓	2	額定電壓 5 額定電壓
額定電壓	3	額定電壓
AC 額定	額定	220V 額定電壓 35 110V + 35 ±
	額定	3 額定電壓 60Hz ± 3 ± 50Hz 額定電壓
AC 額定	額定	220V ± 3 額定電壓 230V ± 3 額定電壓 240V ± 3 額定電壓 100V ± 3
	額定	額定電壓 110V ± 3 額定電壓
額定	額定	0.5 ± 0.5 額定電壓 60Hz ± 50Hz 額定電壓
	AC 額定 額定	0 15A
	額定	額定電壓
額定電壓	額定電壓	LCD
	額定電壓 額定	額定電壓 額定電壓
額定電壓		額定電壓 ≤ 3
額定電壓		> 120 1 > 130 10S
額定電壓	額定電壓	1 6W
	額定電壓	1 3A
額定電壓		90 80
額定電壓		DC / DC < 5ms AC AC
額定電壓		額定電壓
額定	額定	-10°C 50°C
	額定	90 10
	額定	≤ 4000m

請提供





